

장비 일람표

■ 시스템에어컨 실내기																								
장비번호	분류	모델명	수량 (대)	정격냉방능력	정격난방능력	전원 (상, 선식, V, Hz)	정격소비전력 (kW)		운전전류 (A)		송풍기			제품중량 (kg)	접속구경(mm)			본체치수(mm)	판별치수(mm)	통신선(mm ²)	전원선(mm ²)	누전차단기		비고
				(W)	(W)		냉방	난방	냉방	난방	풍량(CMM)	기외장입(mmAq)	정격출력(W)		액관	가스관	드레인관	W x H x D	W x H x D	VCTF-SB	H07RN-F	규격	수량	
IAC-72A	4WAY 카세트		4	7,200	8,100	1, 2, 220, 60	0.047	0.047	0.44	0.44	25 / 23 / 21	-	135	27.0	9.52	15.88	32	840 x 288 x 840	950 x 35 x 950	0.75~1.5*2C	2.5 x 3C			
IAC-83A			1	8,300	9,300	1, 2, 220, 60	0.053	0.053	0.48	0.48	26 / 24 / 21	-	135	26.0	9.52	15.88	32	840 x 288 x 840	950 x 35 x 950	0.75 ~ 1.5	2.5			
합계			5																					

* 수량을 제외한 소비전력등의 제품사양은 한대기준임.

■ 시스템에어컨 실외기 (슈프림 AI)																												
장비번호	분류	분류 (모델명)	수량 (대)	냉방능력	난방능력		전원 (상, 선식, V, Hz)	냉난방 효율 (EERa)	소비 효율 등급	소비전력(kW)					운전전류 (A)	송풍기			냉매	제품중량 (kg)	배관경		본체치수	연결전선 (mm ²)		누전차단기		비고
				정격 (W)	정격 (W)	-15℃ (W)				냉방	난방	난방지연	최대	형식		풍량 (CMM)	정격출력 (kW)	액관 (mm)			가스관 (mm)	W x H x D (mm)	전원선	통신선	규격 (A)	수량 (대)		
				정격	총합	정격				총합	-15℃	(A)	정격			정격출력	H07RN-F						VCTF-SB					
OAC-14	냉난방 절전형		1	40,600	45,700	39,400	3, 4, 380, 60	7.20	1	10.35	2.5	10.05	12.8	18.2	32.0	프로펠러식	160x2	0.9*2	R410A	284x1	12.7	28.58	(1,240x1,745x760) x 1	6.0*5C	0.75~1.5*2C	40		
합계			1																									

* 수량을 제외한 소비전력등의 제품사양은 한대기준임.

△					
△					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

ISSUES & REVISIONS


PROJECT TITLE

장비일람표


DRAWING TITLE

DRAWN	SCALE
CHECK	
APPR	SHEET NO.
DATE	


DRAWING NO.

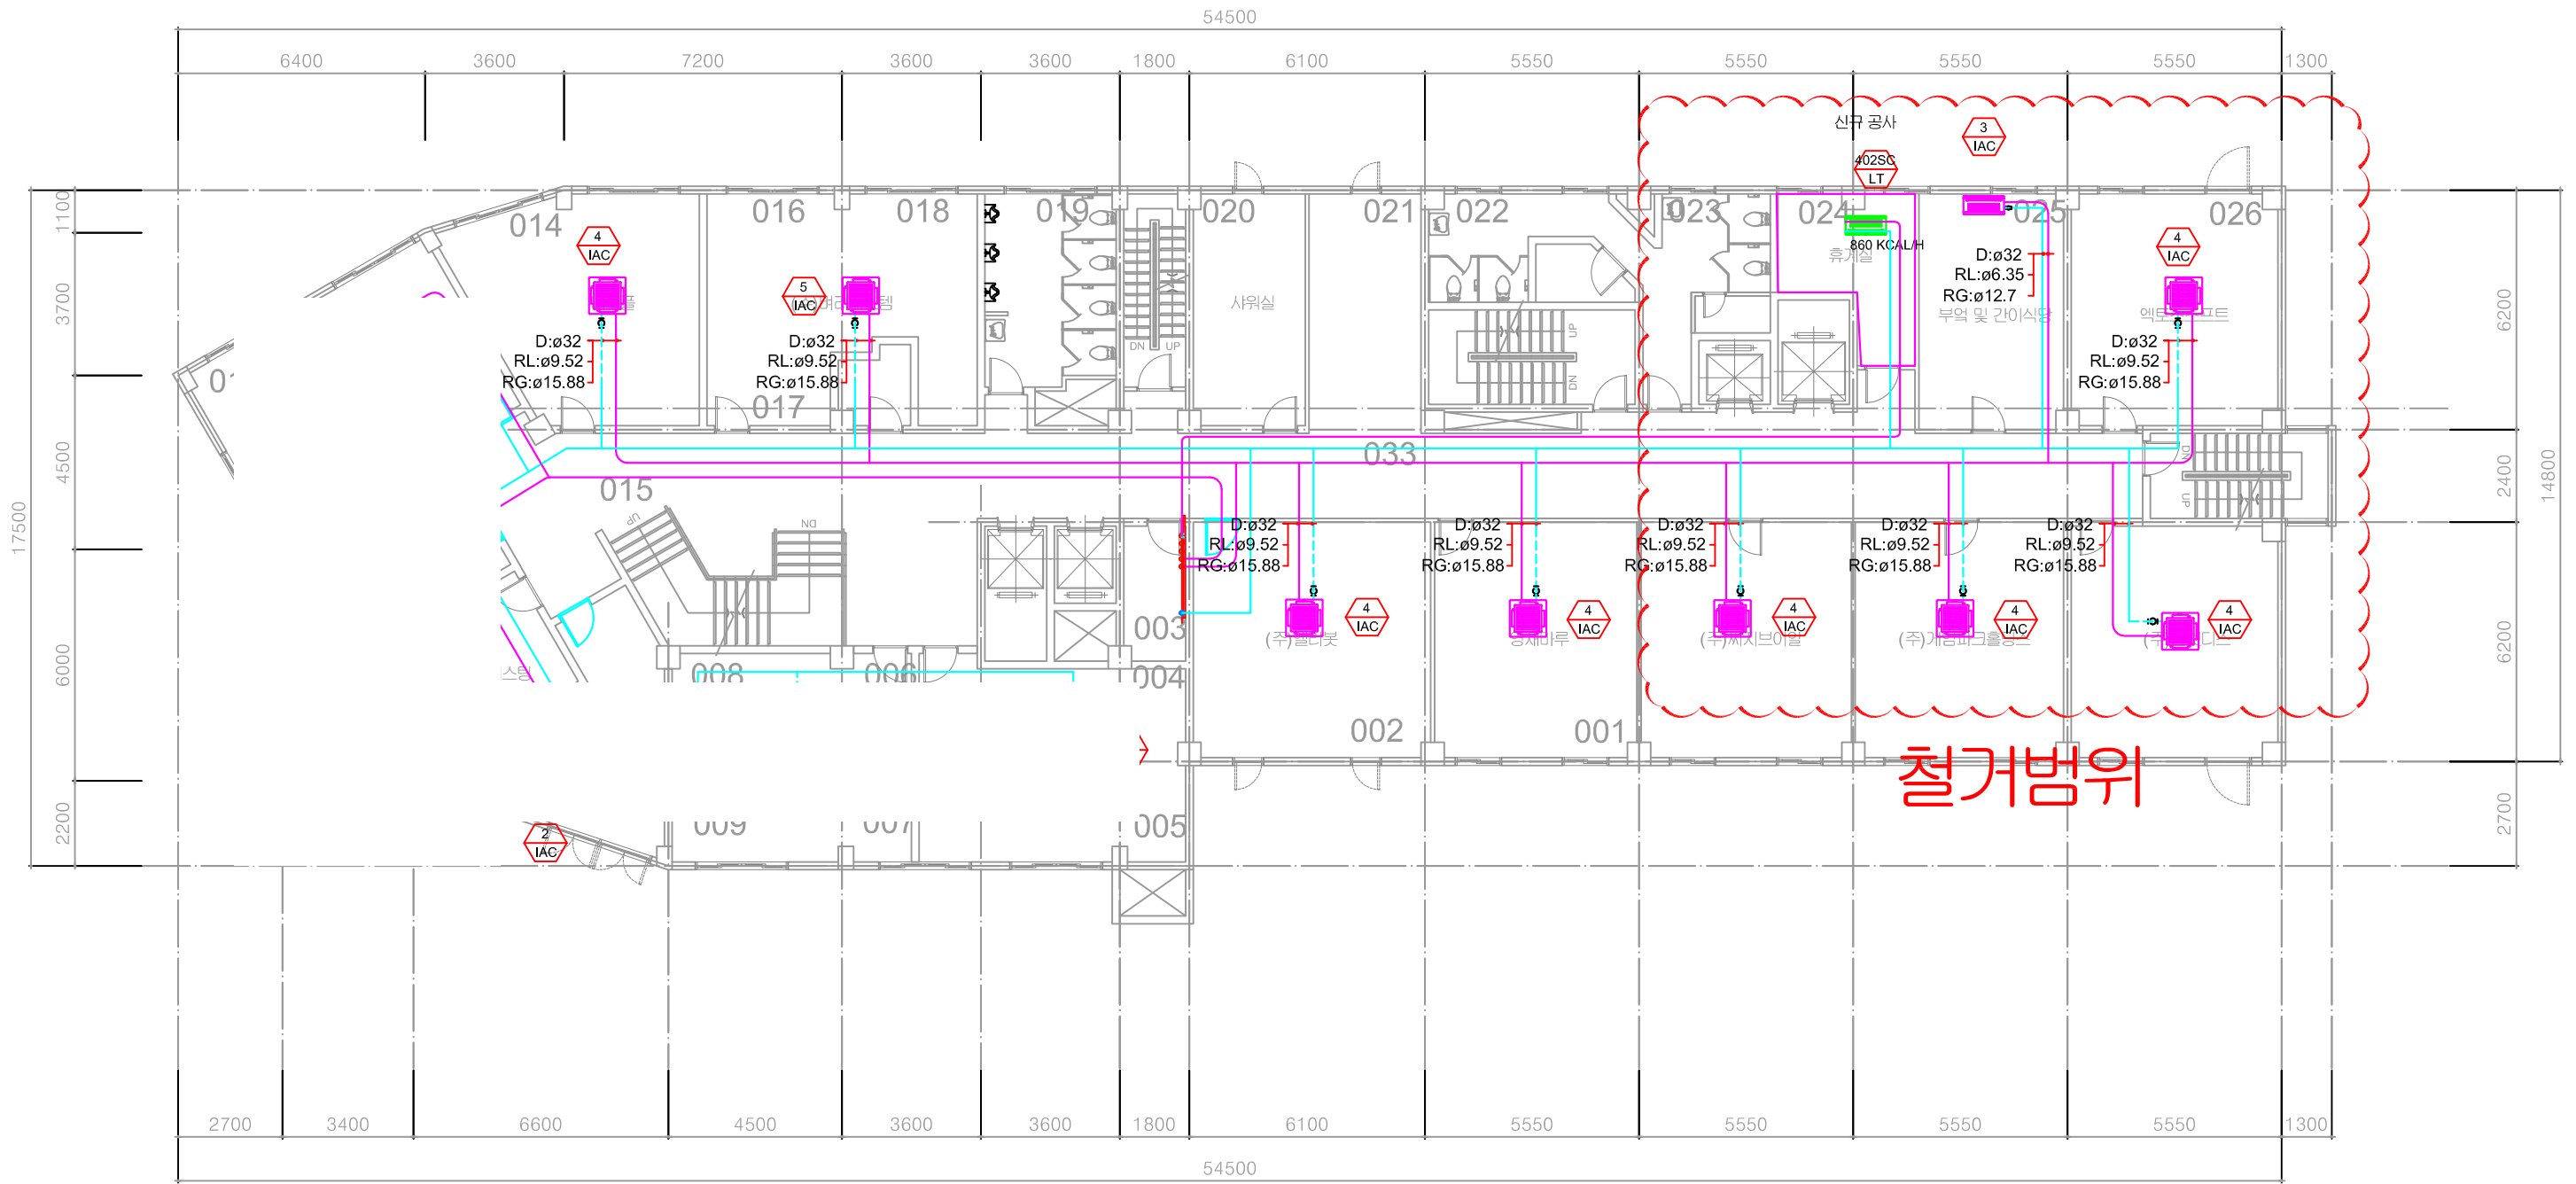

지 상 5 층 평 면 도(기존)

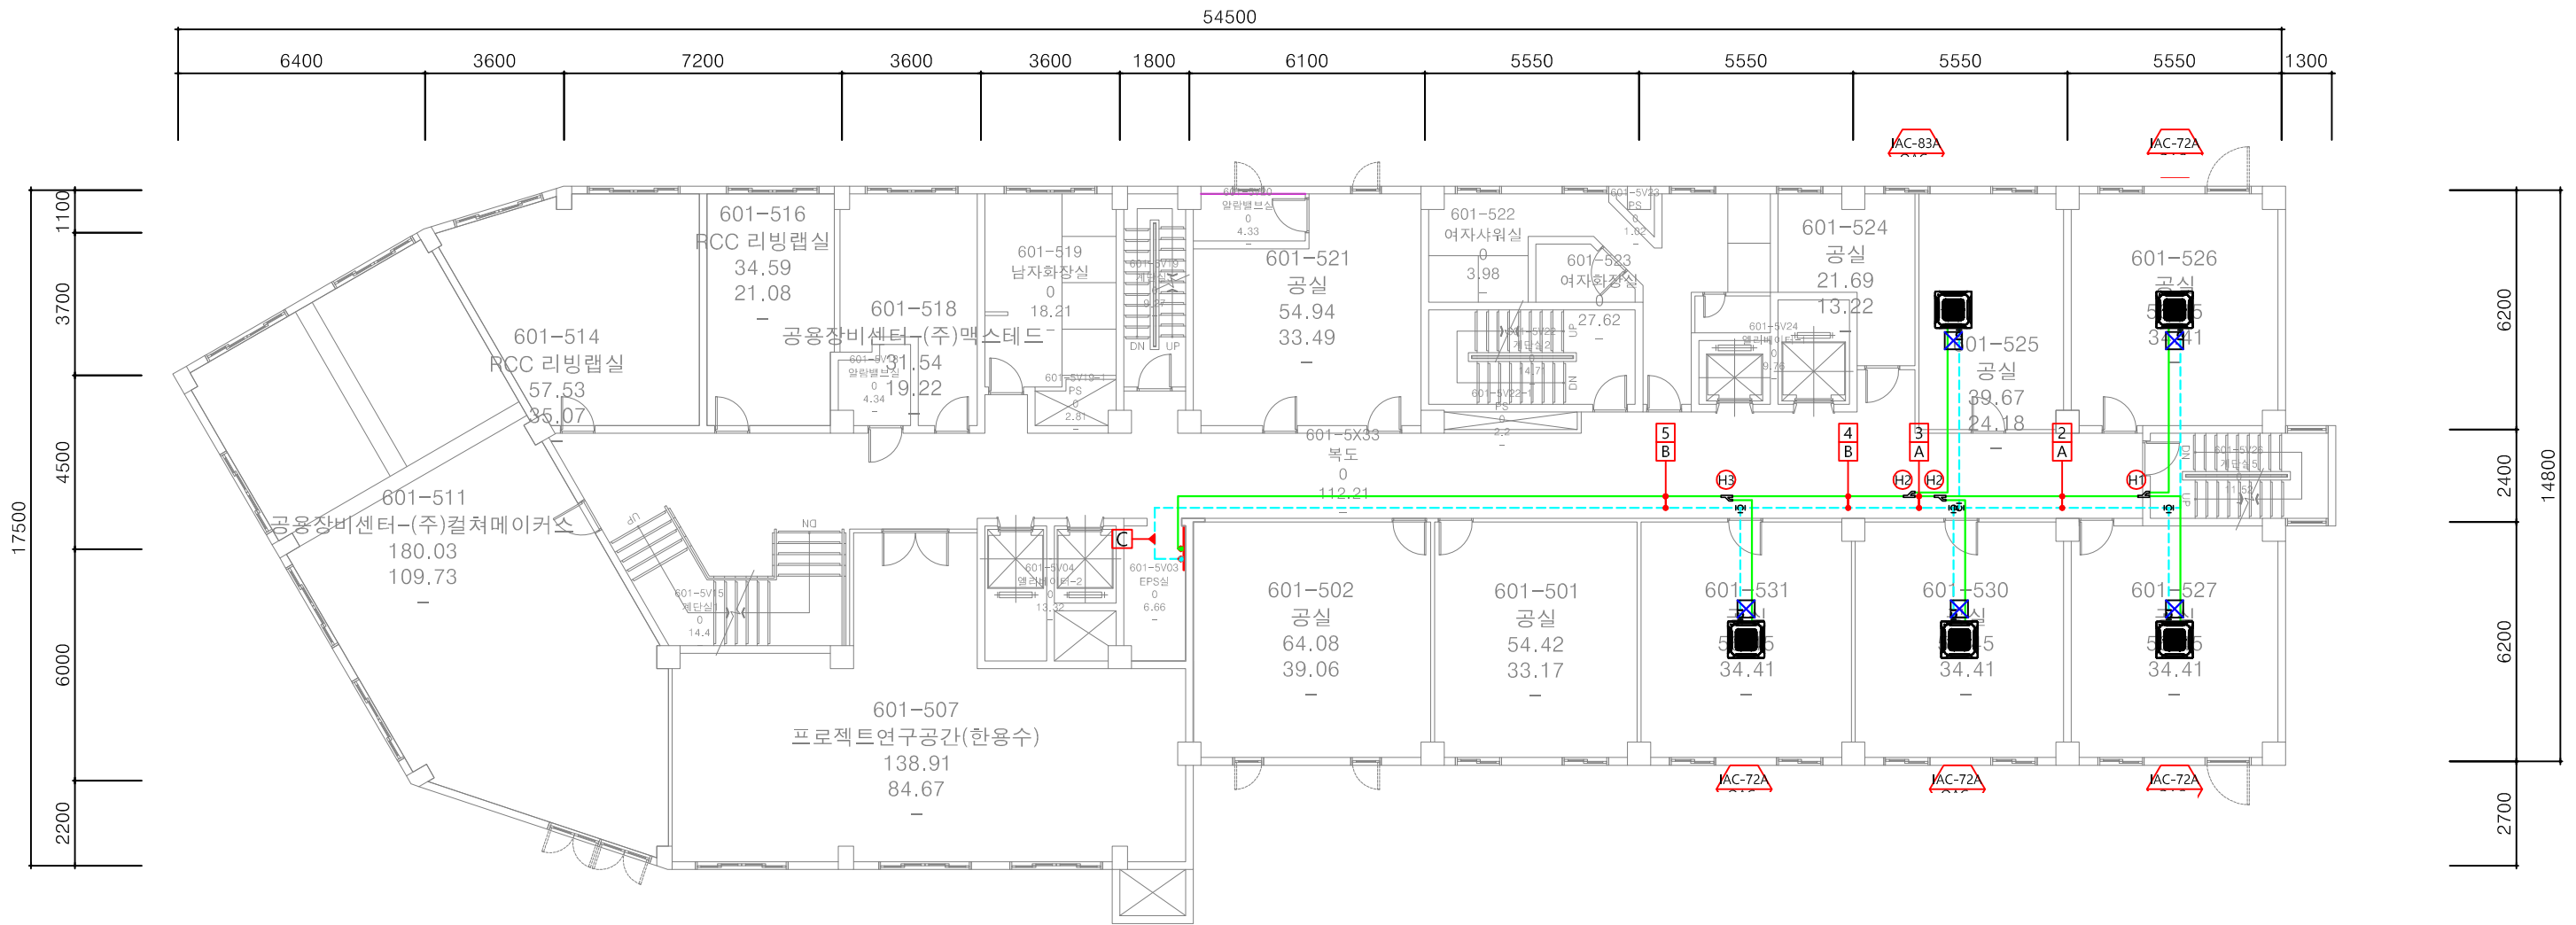

지 상 5 층 평 면 도(변경)

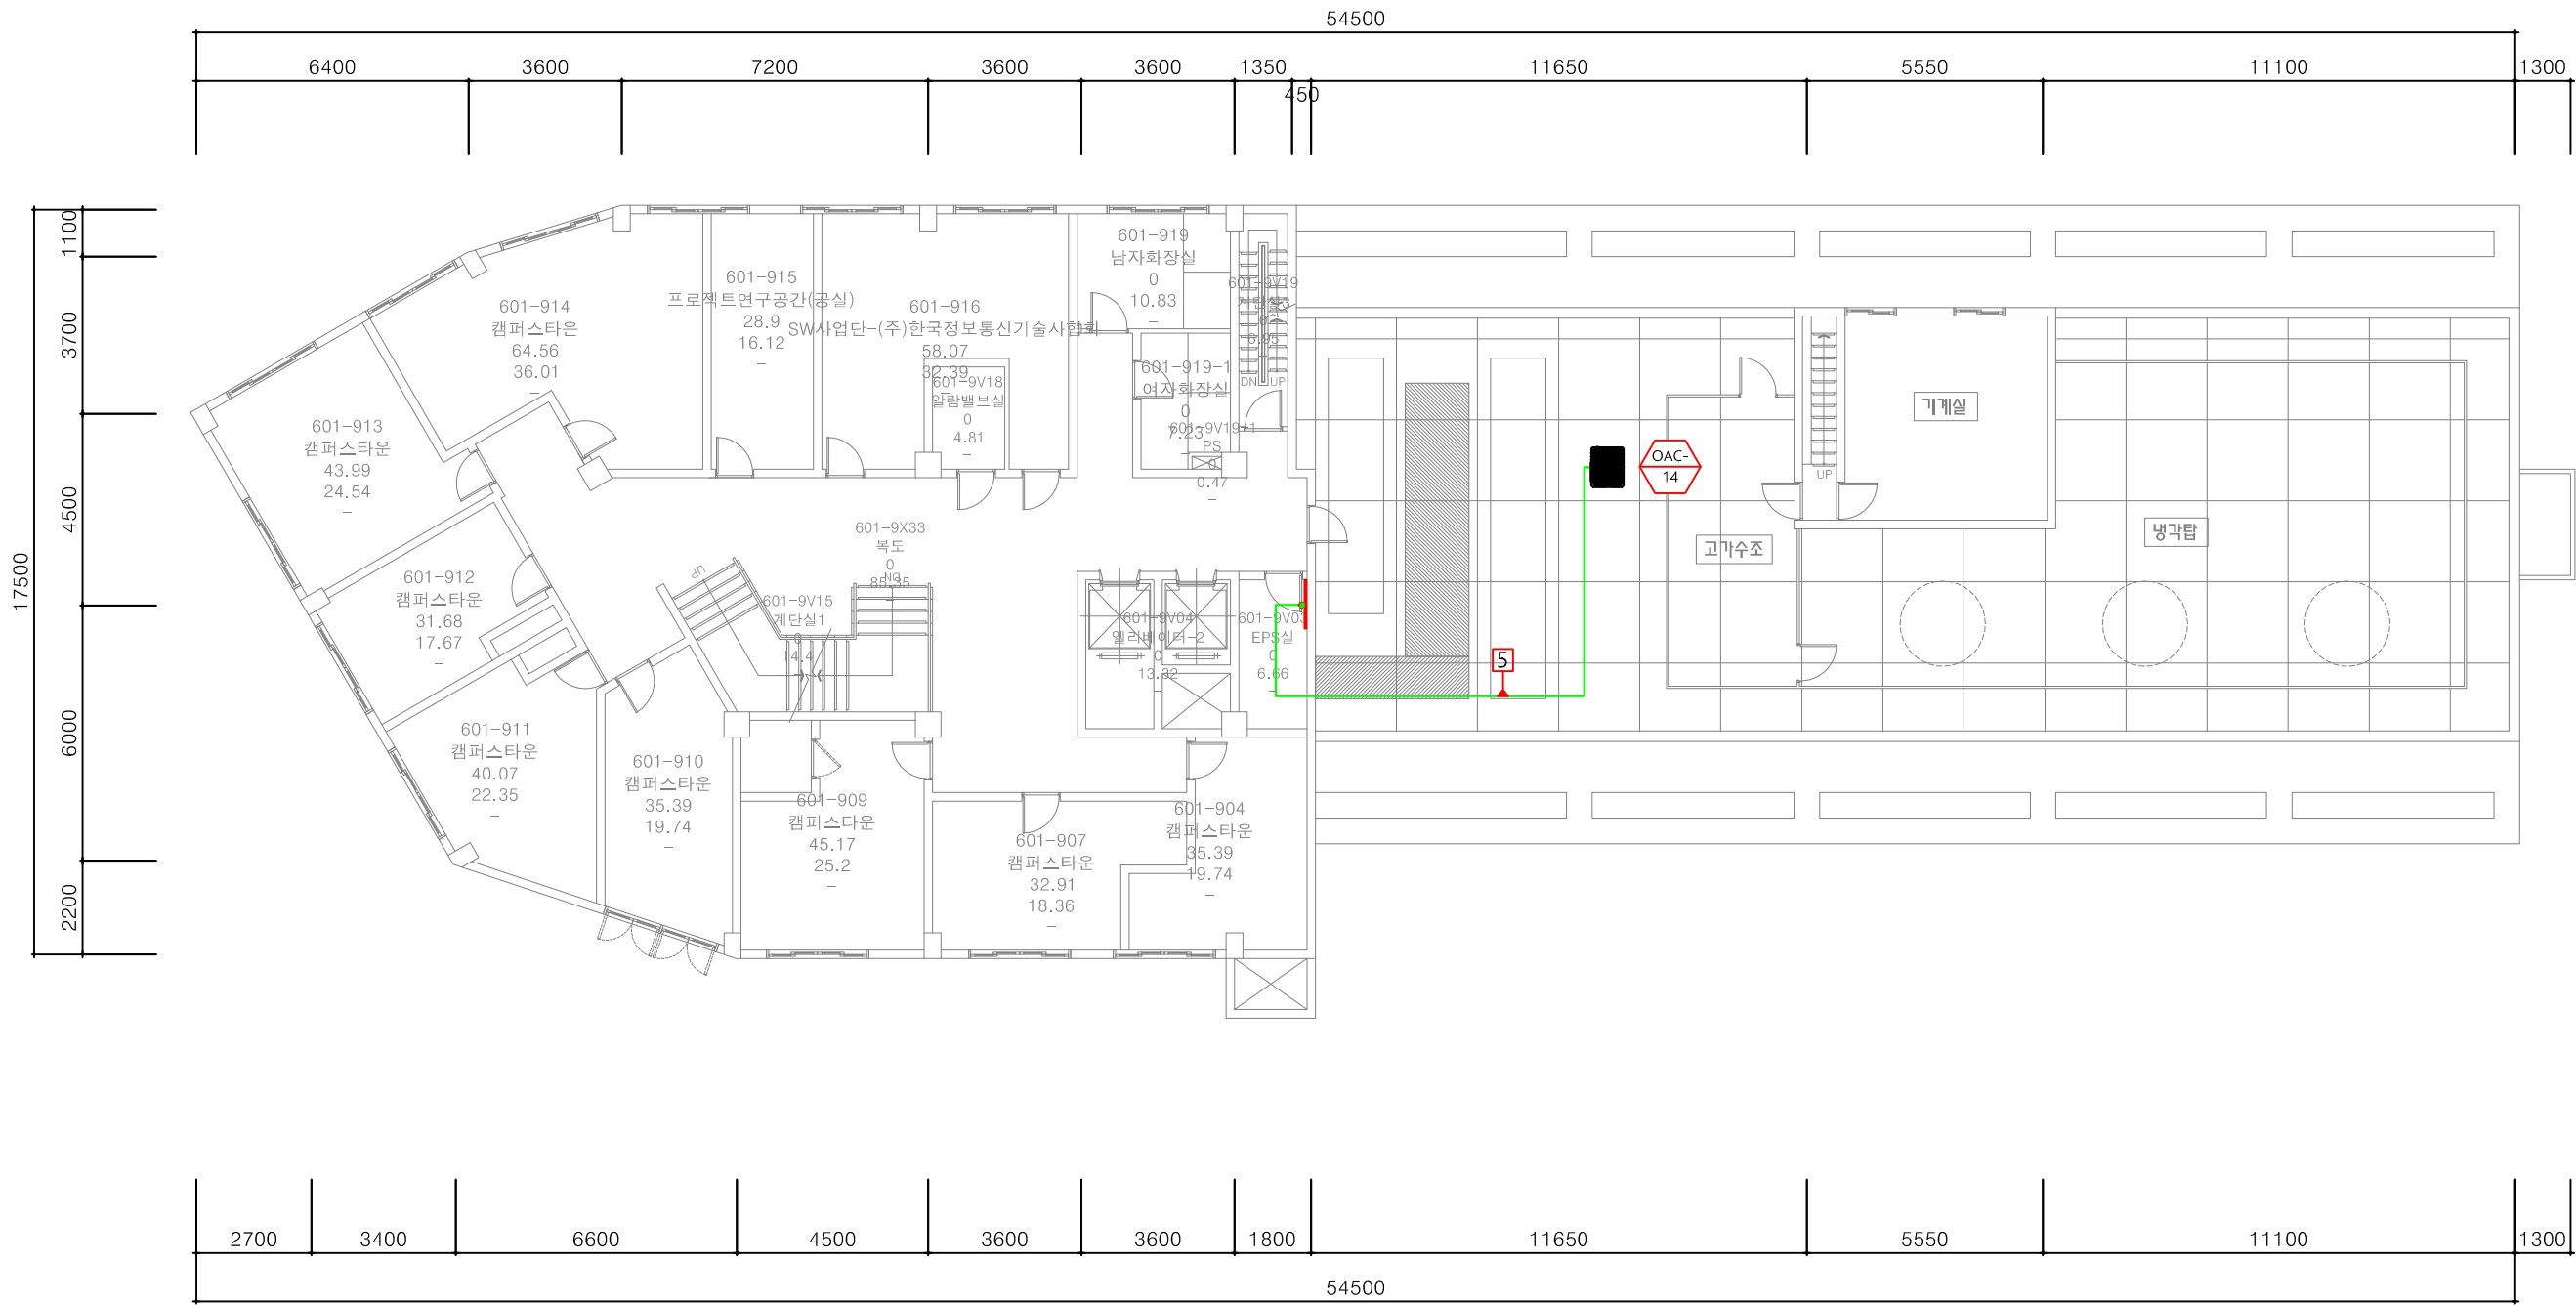

지 상 9 층 평 면 도